





161512340850

正本



中華民國七十九年九月二十二日

30

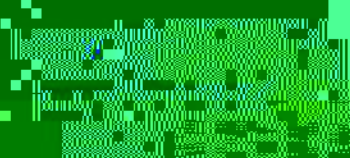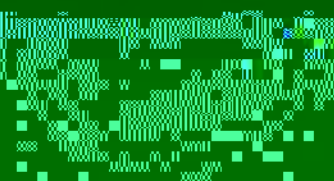



ZHONG ZE

SDZZ/ZLJL-029-4

检测报告

山东检字(2006)第 00604 号

第 1 页

2006


2006.11.17

2006.11.17

2006.11.17

2006.11.17

2006.11.17

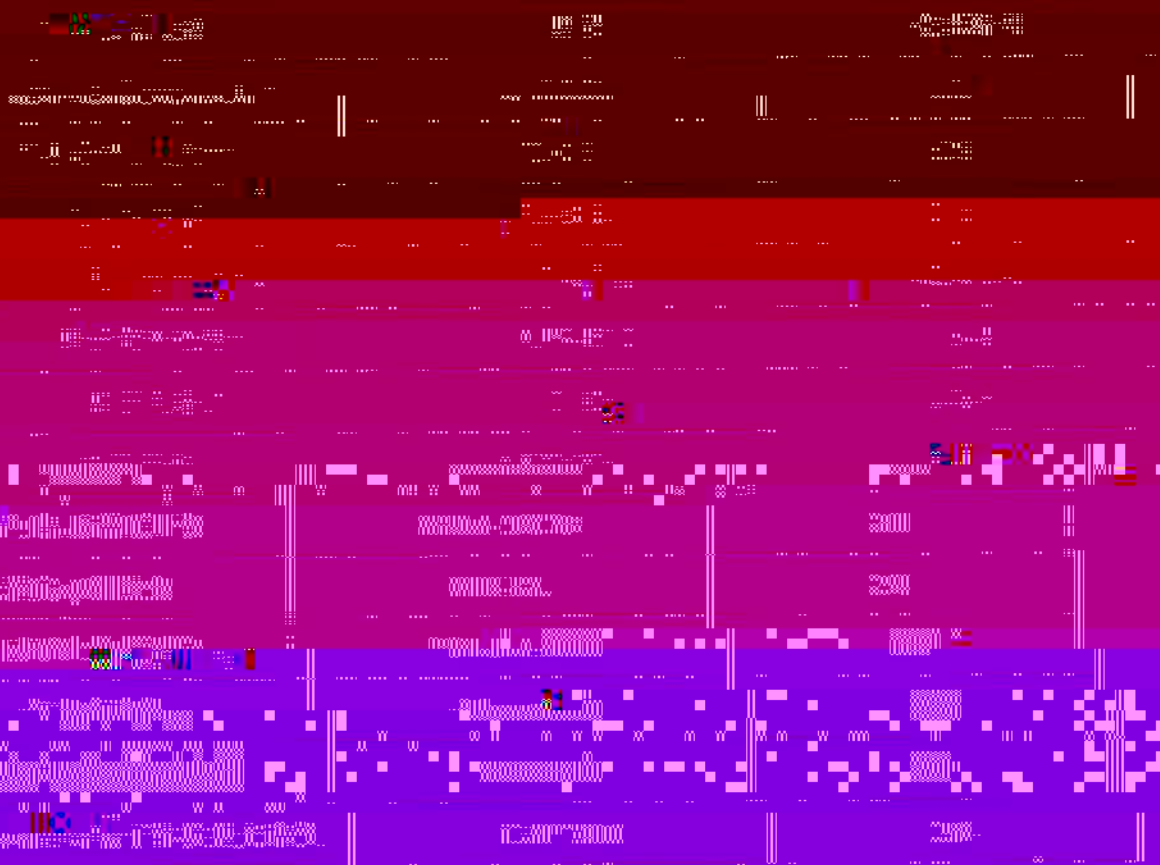

11

检测报告

山中检字(2022)第 DY694-001 号

第 2 页 共 7 页

一、检测依据及范围

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
氯化物	GB 11896-1989	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法	10mg/L
硫酸盐	GB 11896-1989	水质 硫酸盐的测定 钡明矾分光光度法	10mg/L




原子吸收分光光度法

0.001mg/L

水、土壤、沉积物、生物和食品中的测定

水

111.651nm

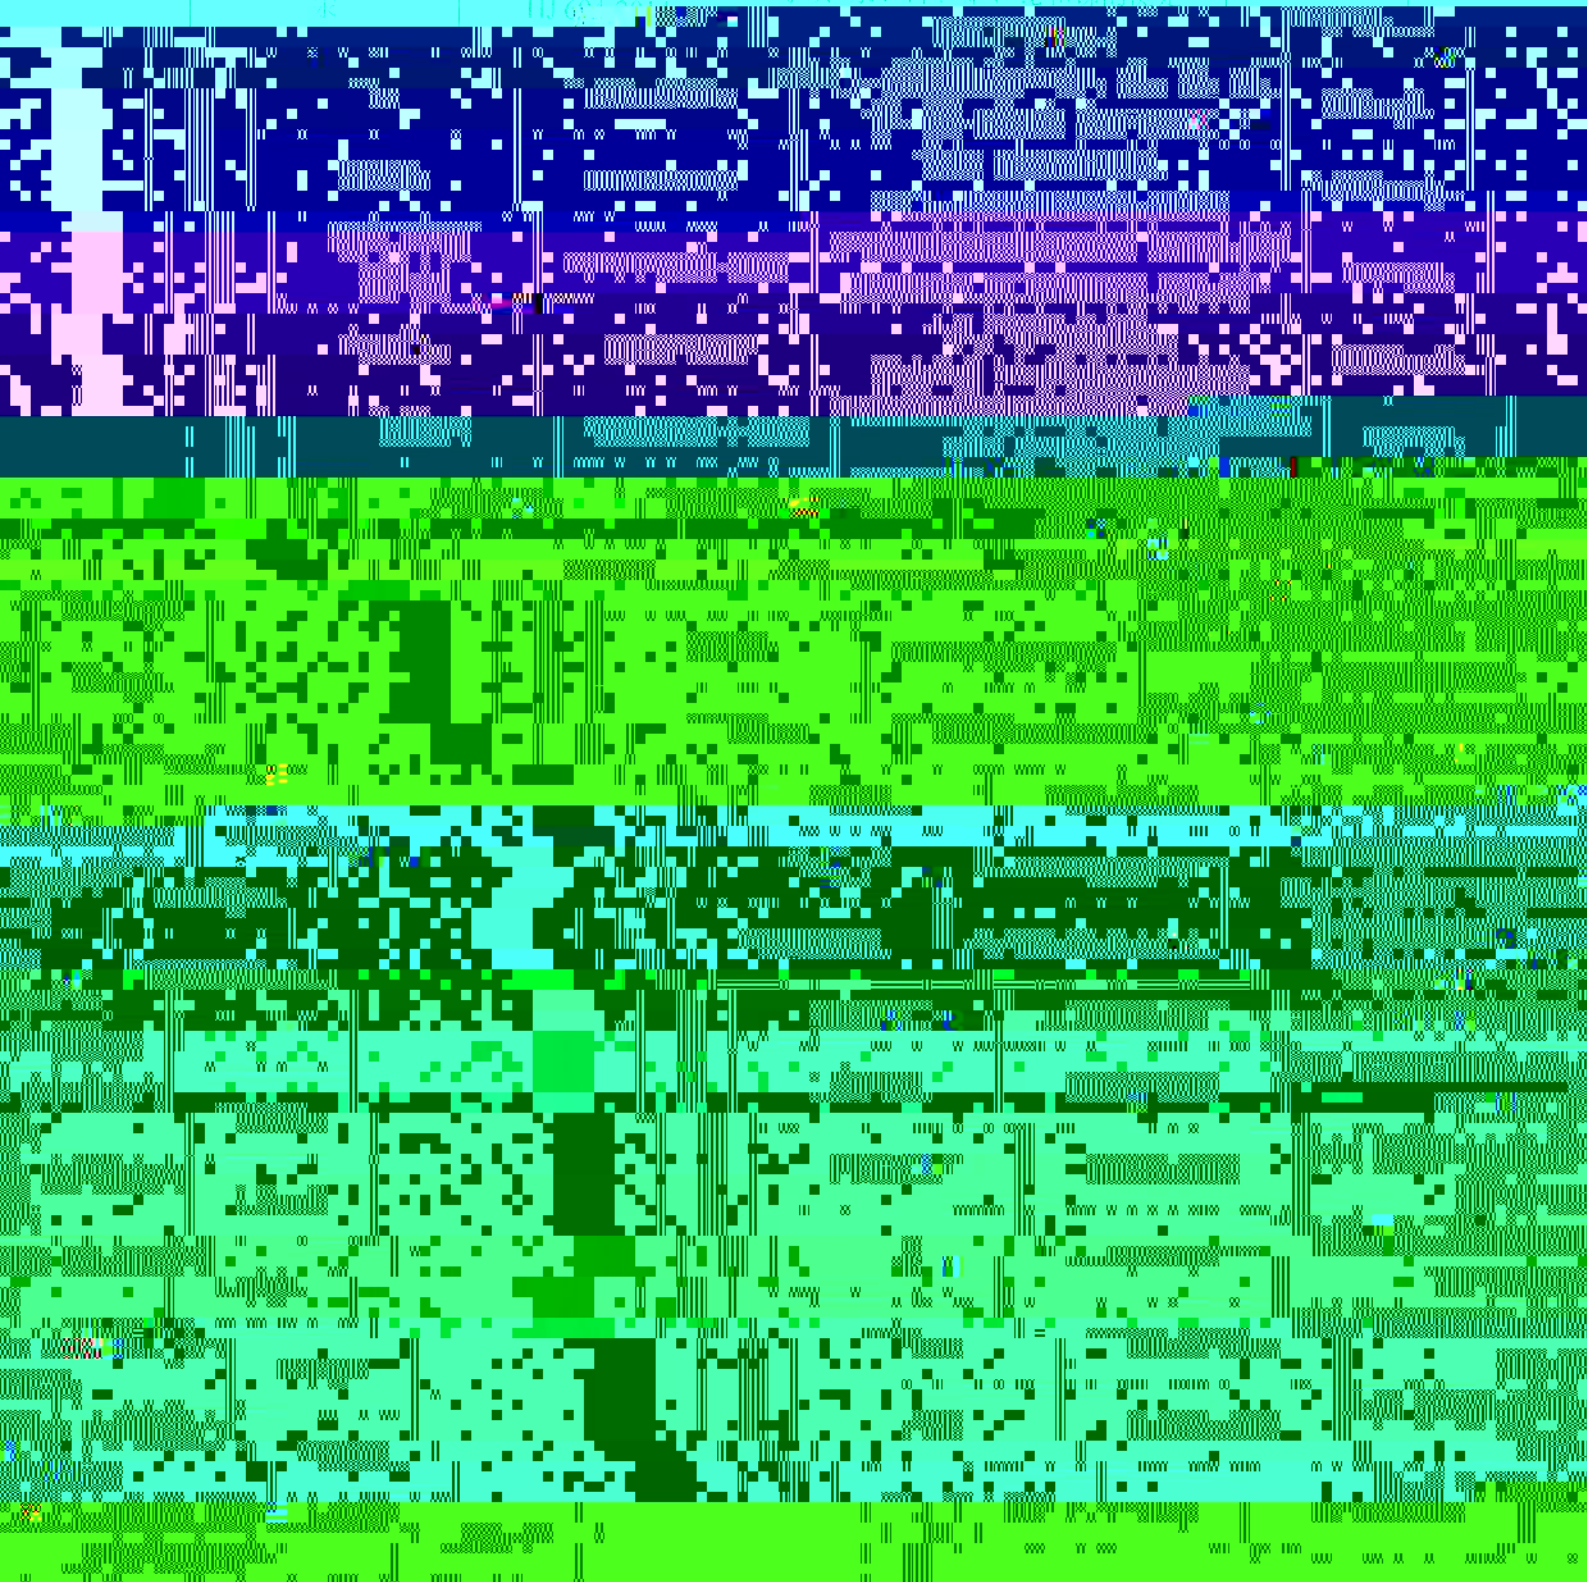

邻二甲苯

HJ 639-2012

水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

1.4ug/L

总α放射性

HJ 898-2017

水质 总α放射性 的测定 闪烁法

0.045Bq/L

mg/L

0.170

0.299

0.334

耗氧量 (COD_{Mn})

检测 报 告

山中

铅


mg/l

M

X

31

28

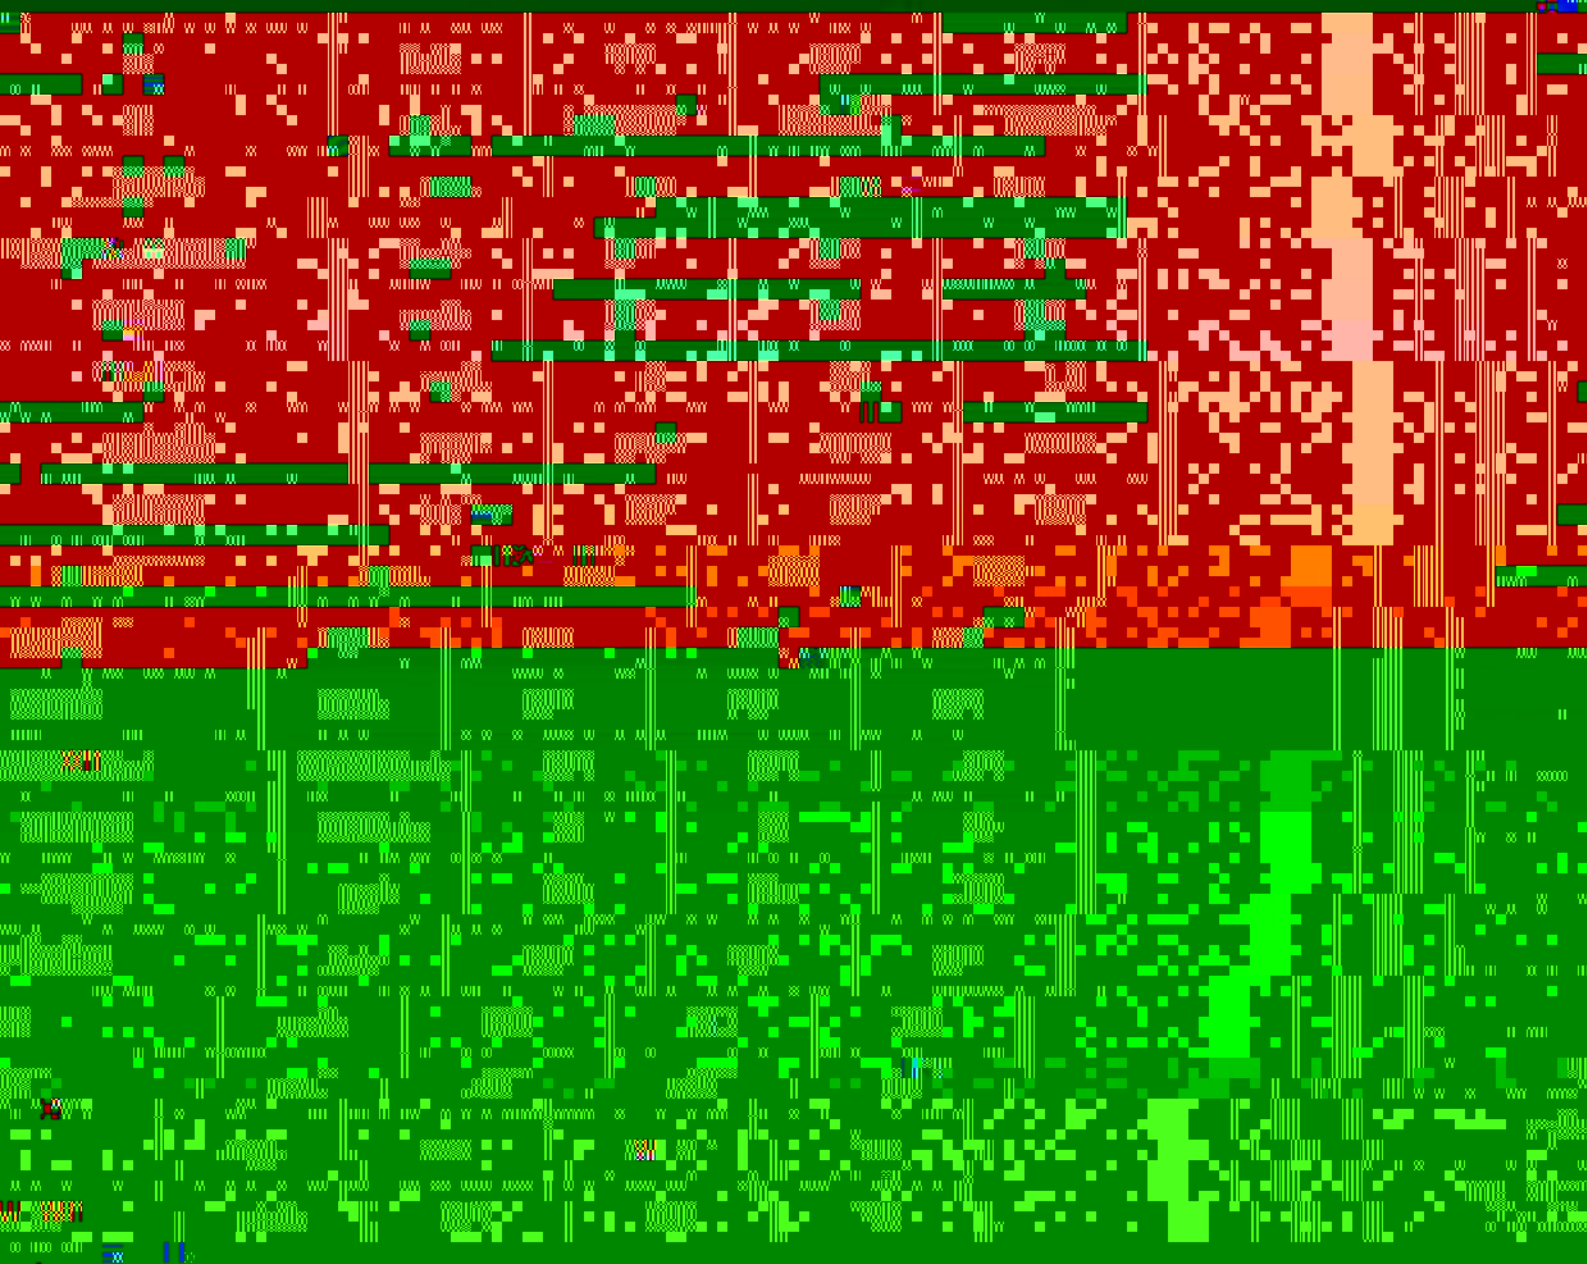

检 测 报 告

山中检字（2022）第 DY694-BN1-001 号

第 6 页 共 7 页

总 α 放射性

Bq/L

ND

ND

ND

总B放射性

检 测 报 告

山中检字（2022）第 DY694-BN1-001 号

第 7 页 共 7 页

全程序空白	硝酸盐	mg/L	ND	满意
全程序空白	亚硝酸盐	mg/L	ND	满意
全程序空白	氨氮	mg/L	ND	满意
全程序空白	氟化物	mg/L	ND	满意
实验室空白	碘化物	mg/L	ND	满意
实验室空白	铁	mg/L	ND	满意
实验室空白	锰	mg/L	ND	满意
实验室空白	铜	mg/L	ND	满意
实验室空白	锌	mg/L	ND	满意
实验室空白	铝	mg/L	ND	满意
实验室空白	镍	mg/L	ND	满意

备注：“ND”表示低于方法检出限。

***** 报告结束 *****

编制人:

邵国明

审核人:

孙明

授权签字人:

孙明

发号日期:

2022年11月11日

(检验检测专用章)

4. 检测流程

4.1 检测流程

本公司检测流程如下：

1.

2. 检测流程

3. 报告涂改、错页、漏页

4. 检测流程

5. 检测流程

6. 检测流程

7. 检测流程

8. 检测流程

9. 检测流程

10. 检测流程

11. 检测流程

12. 检测流程

13. 检测流程

14. 检测流程

15. 检测流程

16. 检测流程

负责，不对样品来源负责，

17. 本公司对委托方送检样品所达样品检测结果的准确性

委托方对所提供样品及发布信息的真实性负责。

18. 对检测报告若有异议，应在报告发出之日起十五日内

本公司提出，逾期不予受理。