




221512343764

同窓会

三斗

SDZ-HT-2022

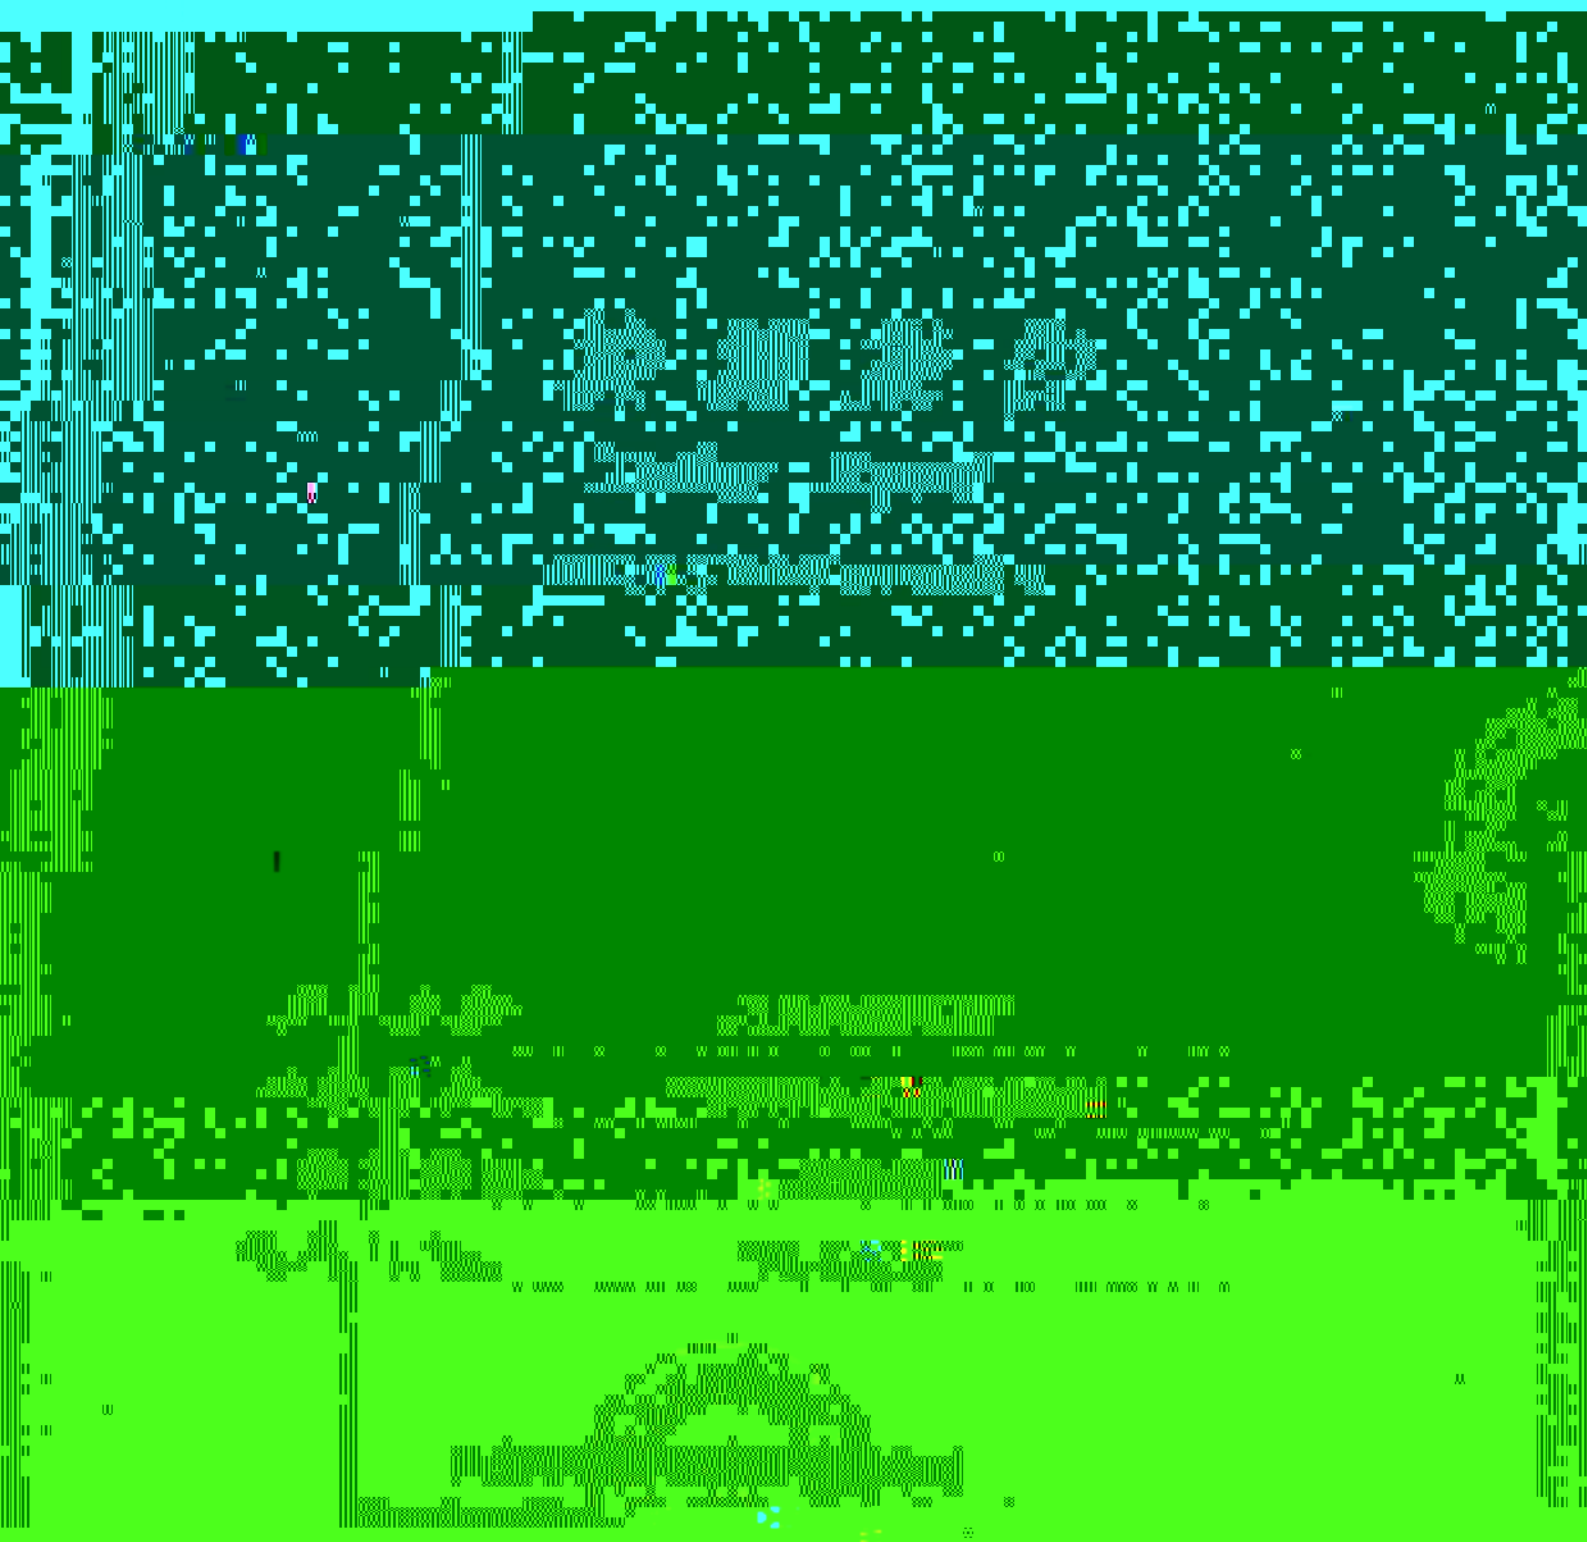





检测 报 告

山中检字（2022）第 DY694-3 号

第 2 页 共 4 页

标干流量		Nm³/h	766	689	659
外排废气流量		%	99.0	99.3	99.2
备注：排气筒高度 15 米，采样内径 0.4 米。					
		采样点位	105 单元油气回收装置废气排气筒进口		
检测项目		采样日期	2023.03.03		
		采样频次	频次一	频次二	频次三
挥发性有机物 (非甲烷总烃)	浓度	mg/m³	5.61、1.83	5.68、1.83	5.88、1.83

		采样频次	频次一	频次二	频次三
挥发性有机物 (非甲烷总烃)	浓度	mg/m³	23.0	22.6	23.0
			0.012	0.012	0.011

检测报告

山东检验检测(2022)第 094942 号

第 3 页 共 4 页

标干流量	Nm ³ /h	529	524	495
处理效率	%	96.6	96.8	96.7
备注：排气筒高度 15 米，采样内径 0.3 米。				

检测项目	采样点位	107 单元油气回收装置废气排气筒进口
	采样日期	2023.03.03

处理效率	%	96.9	97.0	97.0
------	---	------	------	------

报告日期：2023.03.03

一、质控措施及检测结果

3.1 质控措施

- 1.本次检测废气,对于检测项目采用相应米件和检测标准及方法。
- 2.本次检测所用采样仪器、分析仪器全部经计量检定部门检定合格,并在有效使用期内。

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940

1940